


CC 12-630, CC 24-630

26 100 64 E402
Edition 06.09.2005

F

Fiche de couplage pour câbles avec isolation synthétique

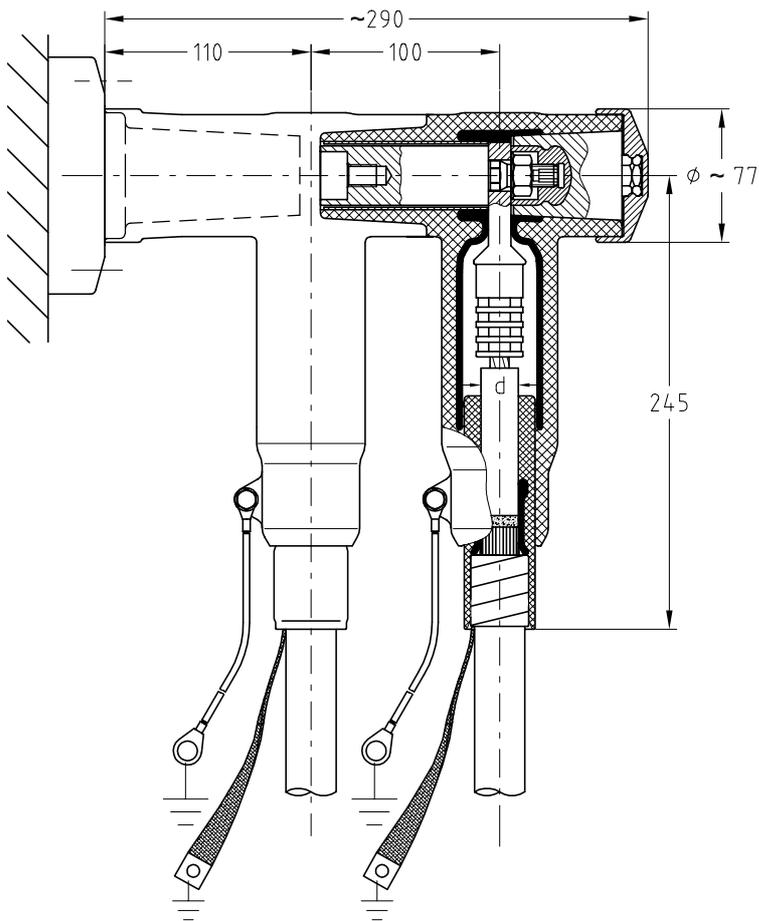

Contenu



mm ²	CC 12-630 (24 kV)			
	Cône de contrainte		Nr. de reference	
	ϕ isolation de cable (d)	Al	Cu	Jeu de base
25	TYPE 02 12,7 - 25,0	26	26	26
35		
50		
70		
95	TYPE 03 21,2 - 34,6	26
120		
150		
185		
240		
300		

F

Attention: Ce produit doit être installé seulement par un technicien HTA et selon les instructions de montage suivantes.


Contrôler le contenu quantitatif et qualitatif avant de commencer la montage.

Ces instructions ne remplacent pas les règles de sécurité HTA.

- 1 Fiche de dérivation type CB
- 2 Douille isolante
- 3 Capot
- 4 Pâte de montage

- 5 Bâton spiralé
- 6 Fiche de couplage
- 7 Rondelle
- 8 Écrou

2. 1.

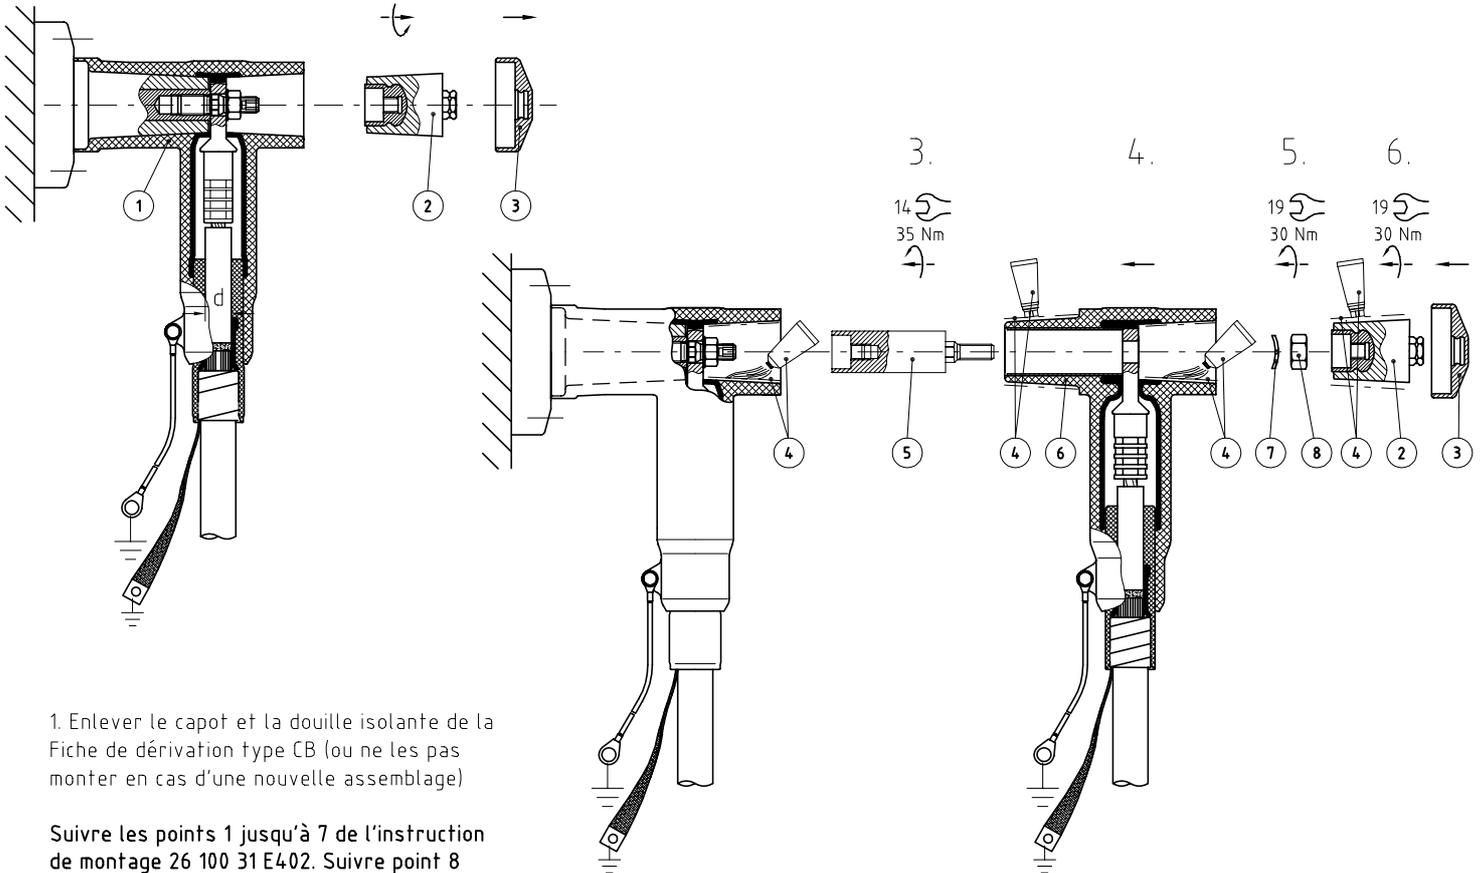

1. Enlever le capot et la douille isolante de la Fiche de dérivation type CB (ou ne les pas monter en cas d'une nouvelle assemblage)

Suivre les points 1 jusqu'à 7 de l'instruction de montage 26 100 31 E402. Suivre point 8 d'après cette instruction

8. Monter les accessoires dans la séquence indiquée et présentée. Considérer les couples spécifiques. Nettoyer les secteurs indiqués et étaler les avec la pâte de montage. Visser la douille isolante dans la fiche (30Nm) et aérer la. Pousser le capot sur la fiche. Connecter les fils d'écran et la ligne de terre.